


<b>POWIERZCHNIA</b>	<b>- 2928,57 m<sup>2</sup></b>
<b>IŁOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH</b>	<b>- 5</b>
<b>IŁOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH</b>	<b>- 1</b>
<b>WYSOKOŚĆ</b>	<b>- 19,60 m</b>
<b>KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI</b>	<b>- ZL II</b>



## LEGENDA

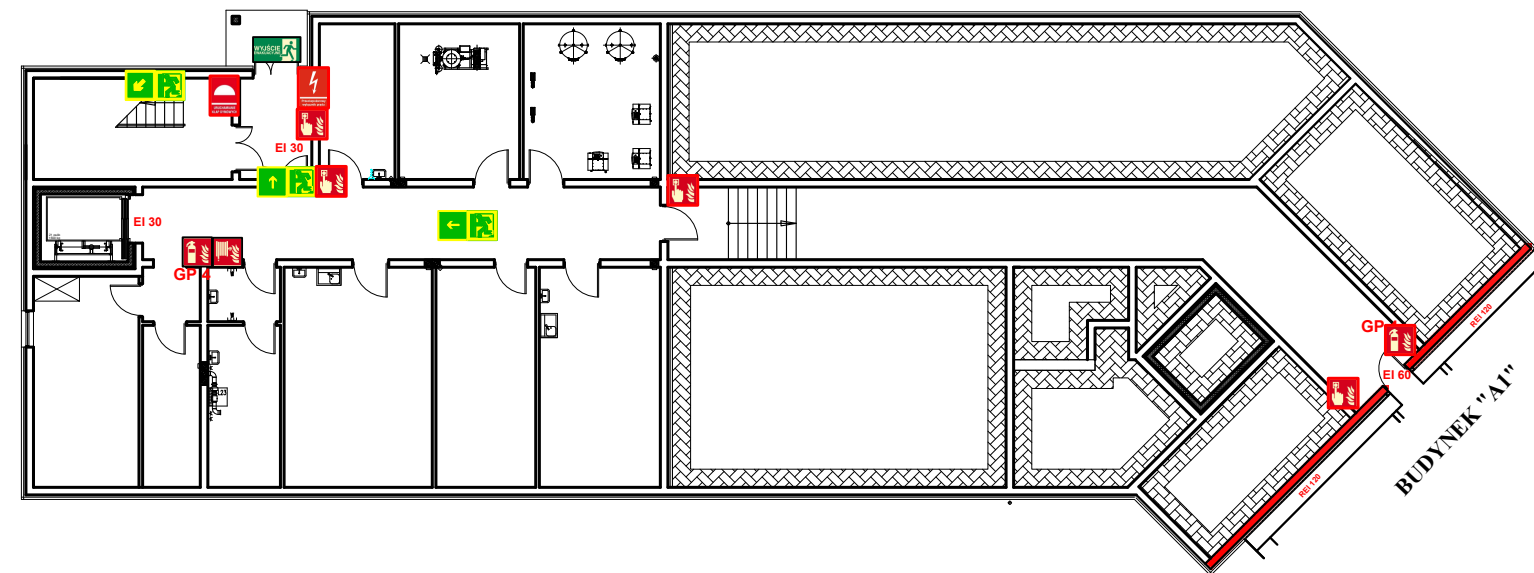

## URUCHAMIANIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH



**1** PROSZKOWA, ABC O MASIE  
ŚRODKA GAŚNICZEGO 4 KG



RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY



ILOŚĆ OSÓB  
 PRZEBYWAJĄCYCH  
 W POMIESZCZENIU



WYJŚCIE EWAKUACYJNE



DRZWI EWAKUACYJNE



KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ



GAŚNICA



HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM  
PÓLSZTYWNYM 25

## BRAK POMIESZCZEŃ NA STAŁY POBYT LUDZI

<p>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny</p>			
<p>TEMAT</p>		<p><b>PLAN OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ Budynek „B”</b></p>	
<p>POZIOM</p>		<p><b>PIWNICA</b></p>	
<p><u>OPRACOWAŁ</u></p>		<p>Nr rys. <b>2</b></p>	
<p>ZAKAŁ DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH</p>		<p>Nr Upr. 457/2003</p>	
<p><b>TECH</b>  <b>POZ</b> <small>arnicza</small></p>		<p><b>inż. poż. Zbigniew Dyk</b>  <b>rozczyszczacz ds. zabezpieczeń</b>  <b>przeciwpożarowych z listy KG PSP</b>  <b>tel. kom. 602 858 457</b></p>	
		<p>DATA</p>	<p>LIPIEC 2022 rok</p>
		<p>PODPIS</p>	